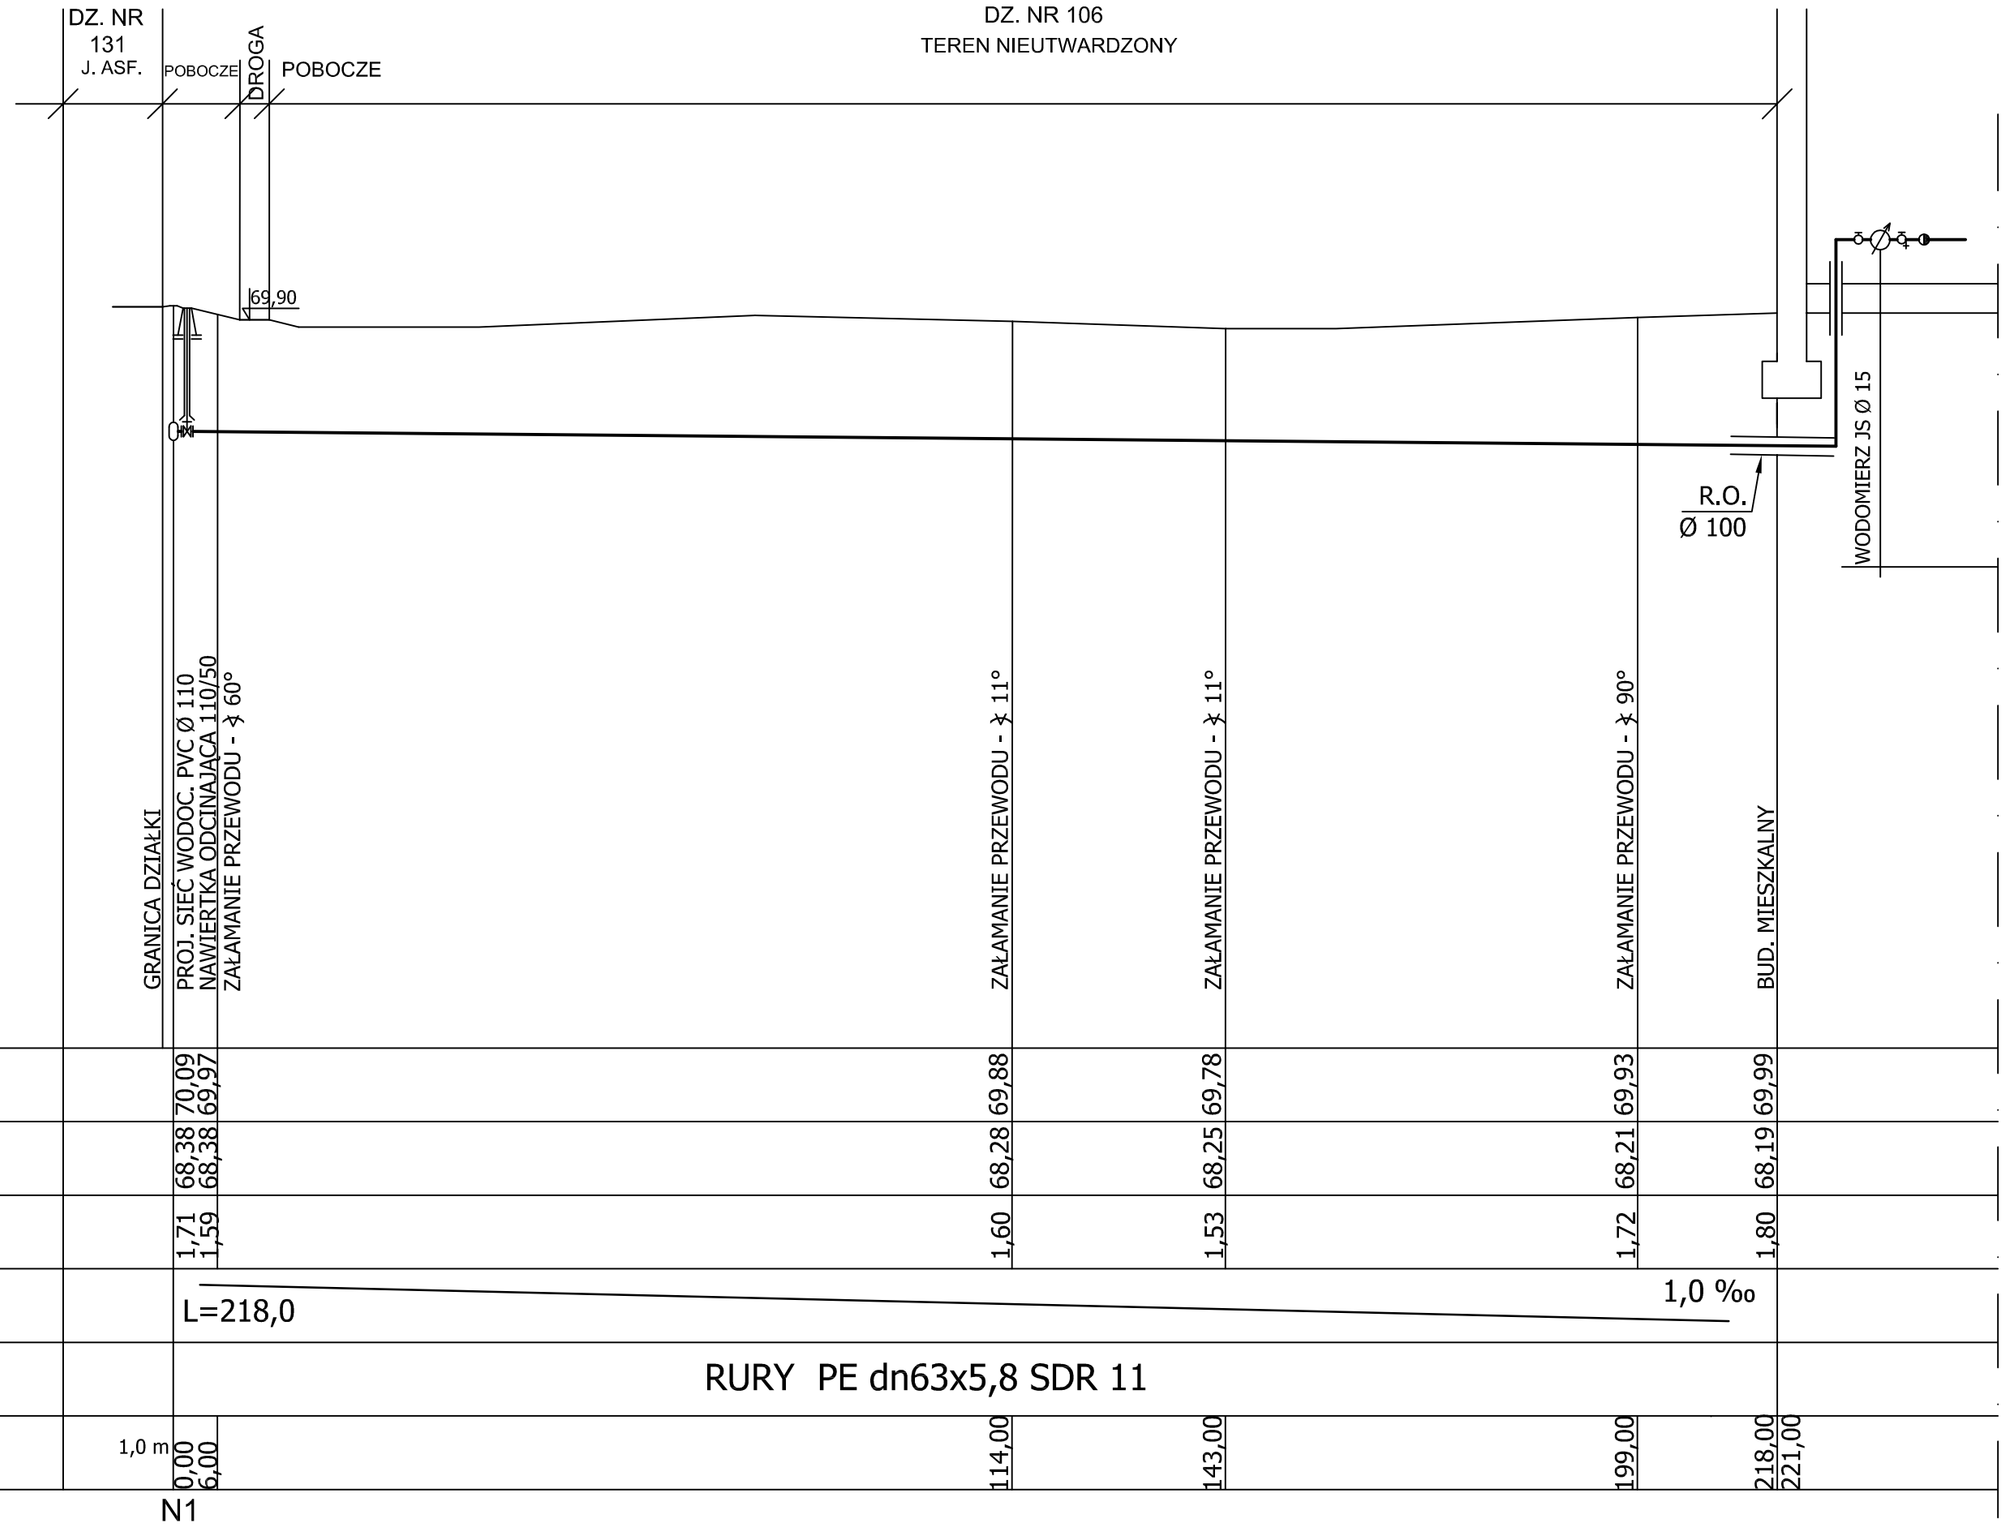

P.P. 60.00

RZĘDNA TERENU		70,09	69,97	69,88	69,78	69,93	69,99
RZĘDNA OSI PRZEWODU		68,38	68,38	68,28	68,25	68,21	68,19
ZAGŁĘBIENIE		1,71	1,59	1,60	1,53	1,72	1,80
SPADKI - DŁUGOŚCI		L=218,0				1,0 ‰	
MATERIAŁ		RURY PE dn63x5,8 SDR 11					
ODLEGŁOŚCI	1,0 m	0,00	6,00	114,00	143,00	199,00	218,00 221,00

N1

"USŁUGI TECHNICZNE" Projektowanie Instalacji i Urządzeń Sanitarnych			
Stadium: P.T. BUDOWLANO - WYKONAWCZY			
Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI			
Lokalizacja: GLINKI - ROJEWICE GM. ROJEWO			
Inwestor: GMINA ROJEWO			
Temat rys.: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 3A			
Skala: 1:100/1000	SPRAWDZIŁ:	Data: 08.05.2012 Andrzej Dybicz Nr upr. WBPP-NB-7210/11/81	Nr rys.: 7