P.P. 60.00

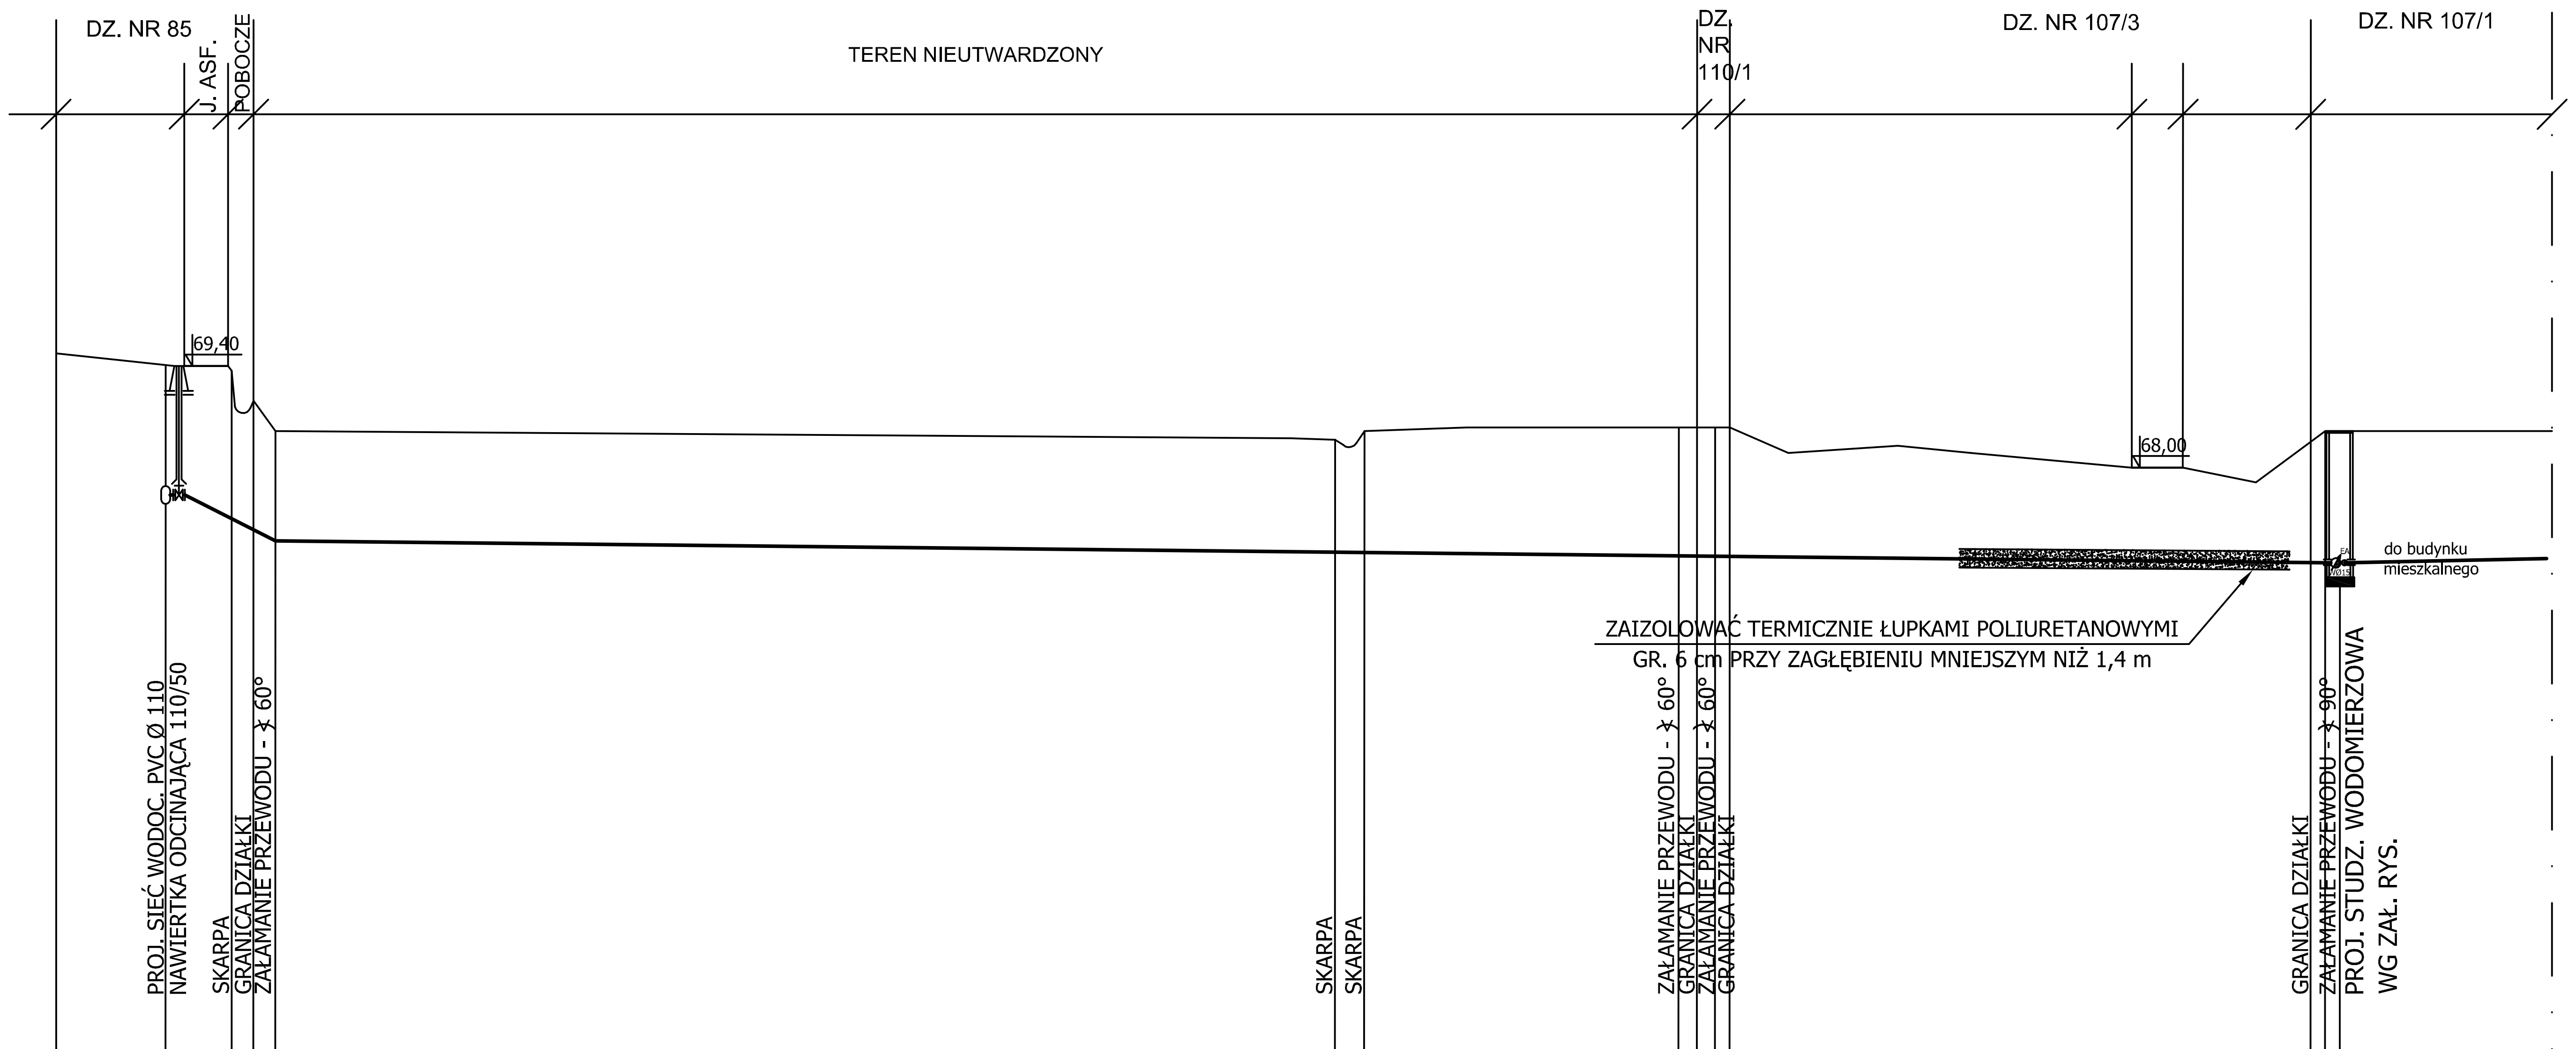

ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU	RZĘDNA OSI PRZEWODU	ZAGŁĘBIENIE	Opis
0,00	69,41	67,63	1,78	PROJ. SIEĆ WODOC. PVC Ø 110 / NAWIERTKA ODCINAJĄCA 110/50
9,00	69,33	67,31	2,02	SKARPA
12,00	68,92	67,16	1,76	GRANICA DZIAŁKI
15,00	68,50	67,16	1,50	ZAŁAMANIE PRZEWODU - ∢ 60°
160,00	68,38	66,84	1,54	SKARPA
164,00	68,50	66,84	1,66	SKARPA
207,00	68,55	66,80	1,75	ZAŁAMANIE PRZEWODU - ∢ 60°
209,50				GRANICA DZIAŁKI
212,00	68,55	66,79	1,76	ZAŁAMANIE PRZEWODU - ∢ 60°
214,00				GRANICA DZIAŁKI
293,50				GRANICA DZIAŁKI
295,50	68,50	66,70	1,80	ZAŁAMANIE PRZEWODU - ∢ 90°
297,50	68,50	66,70	1,80	PROJ. STUDZ. WODOMIERZOWA WG ZAŁ. RYS.

SPADKI - DŁUGOŚCI: 5,5 % L=15,0; 1,1 ‰ L=282,5

MATERIAŁ: RURY PE dn63x5,8 SDR 11; RURY PE dn63x5,8 SDR 11

N6

"USŁUGI TECHNICZNE" Projektowanie Instalacji i Urządzeń Sanitarnych		
Stadium: P.T. BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Obiekt: SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI		
Lokalizacja: GLINKI - ROJEWICE GM. ROJEWO		
Inwestor: GMINA ROJEWO		
Temat rys.: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO 3E		
Skala: 1:100/1000	SPRAWDZIŁ:	Data: 08.05.2012 Andrzej Dybicz Nr upr. WBPP-NB-7210/11/81 — Nr rys.: 11